


БИЛИП АЛЫҢЫЗ!

Жылыткыч приборлордун долбоор шарттарына туура келген жана кардар тарабынан имараттарды жылуулоо боюнча иштерди аткарган шартта.

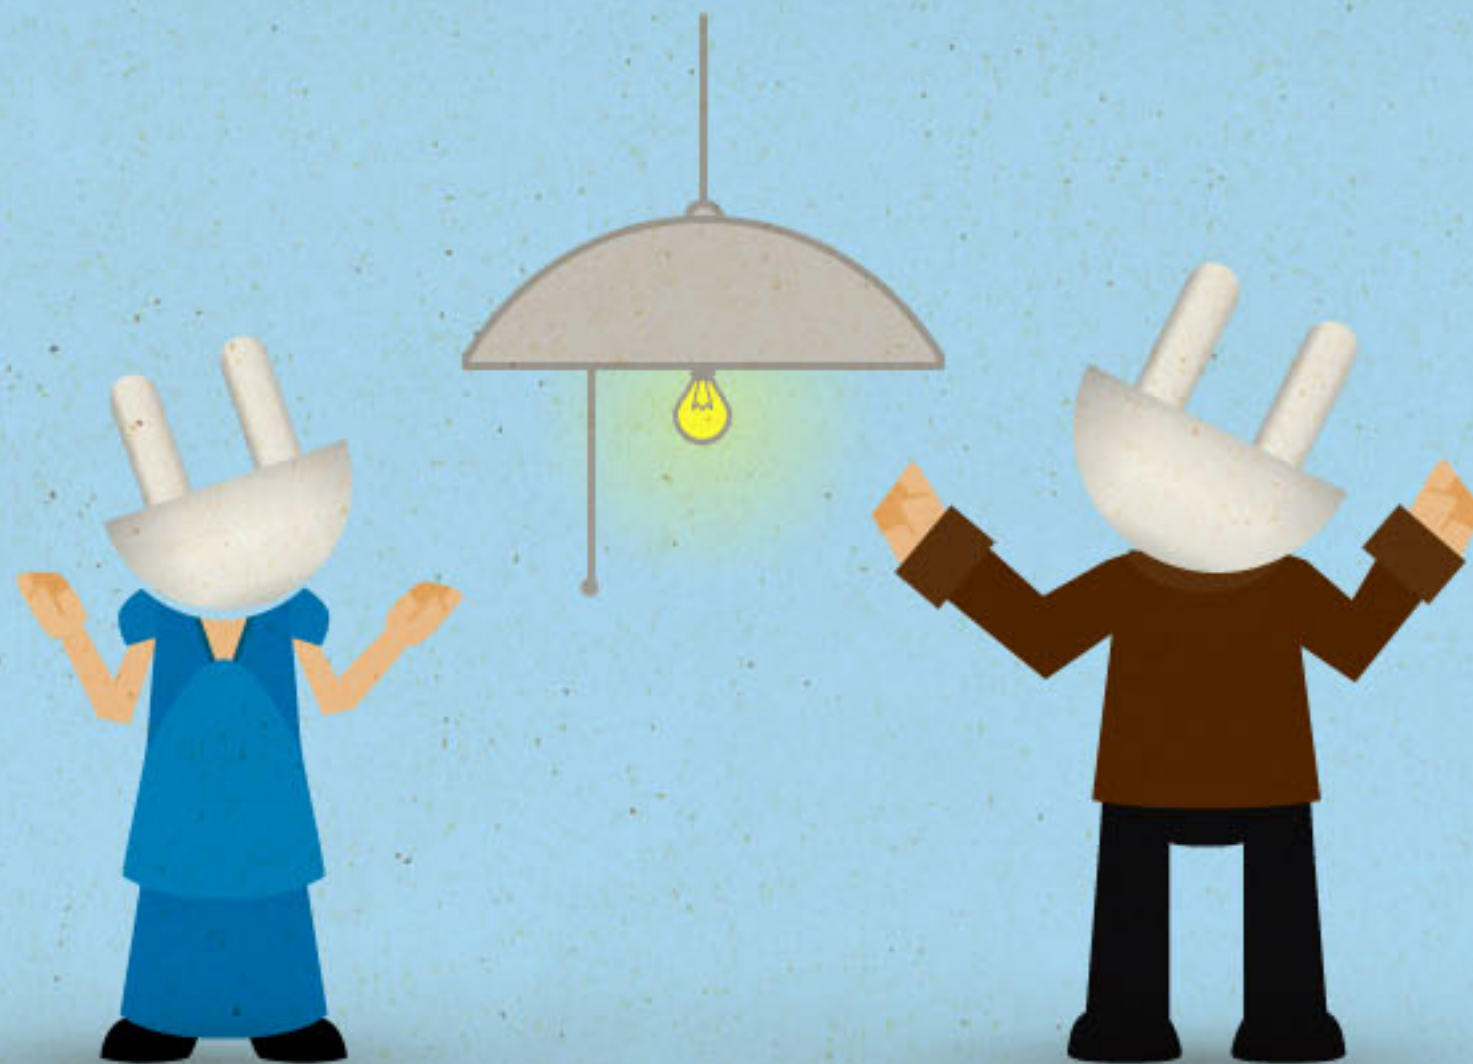

Тармактын чыңалуусу төмөнкүдөй болушу керек:

209 - 231 Вольт;
(220 В ±5%)

Турак үйдөгү аба температурасы:

- Ванна бөлмөсүндө **+25° Сдан төмөн эмес;**
- Далисте, тепкичте **+16° Сдан төмөн эмес;**
- Жашаган бөлмөдө **+18° Сдан төмөн эмес;**
- Ашканада, дааратканада **+18° Сдан төмөн эмес;**

Ысык суунун температурасы төмөнкүдөй болушу керек:

Чечкен түйүндө **+57° Сдан төмөн эмес;**

КӨБҮРӨӨК БИЛИҢИЗ

ЭНЕРГИЯНЫ ПАЙДАЛАНГАНДЫГЫ ҮЧҮН КОШУП ЭСЕПТӨӨНҮН УКУКТАРЫ, МИЛДЕТТЕРИ ЖАНА ЖОЛ-ЖОБОСУ ТУУРАЛУУ



www.energoforum.kg

горячая линия: 0 (312) 46 59 03
приемная: 56 11 13

www.unison.kg

90 12 13




© ОО «Юстин», ОФ «Юнисон»

ВАЖНО ЗНАТЬ!

При условии соответствия отопительных приборов проектным условиям и выполнения потребителем мероприятий по утеплению помещений.

Температура воздуха в жилом доме должна быть:

- В ванной комнате **не ниже +25°C;**
- В жилых комнатах **не ниже +18°C;**
- В коридоре, на лестнице **не ниже +16°C;**
- На кухне, в туалете **не ниже +18°C;**

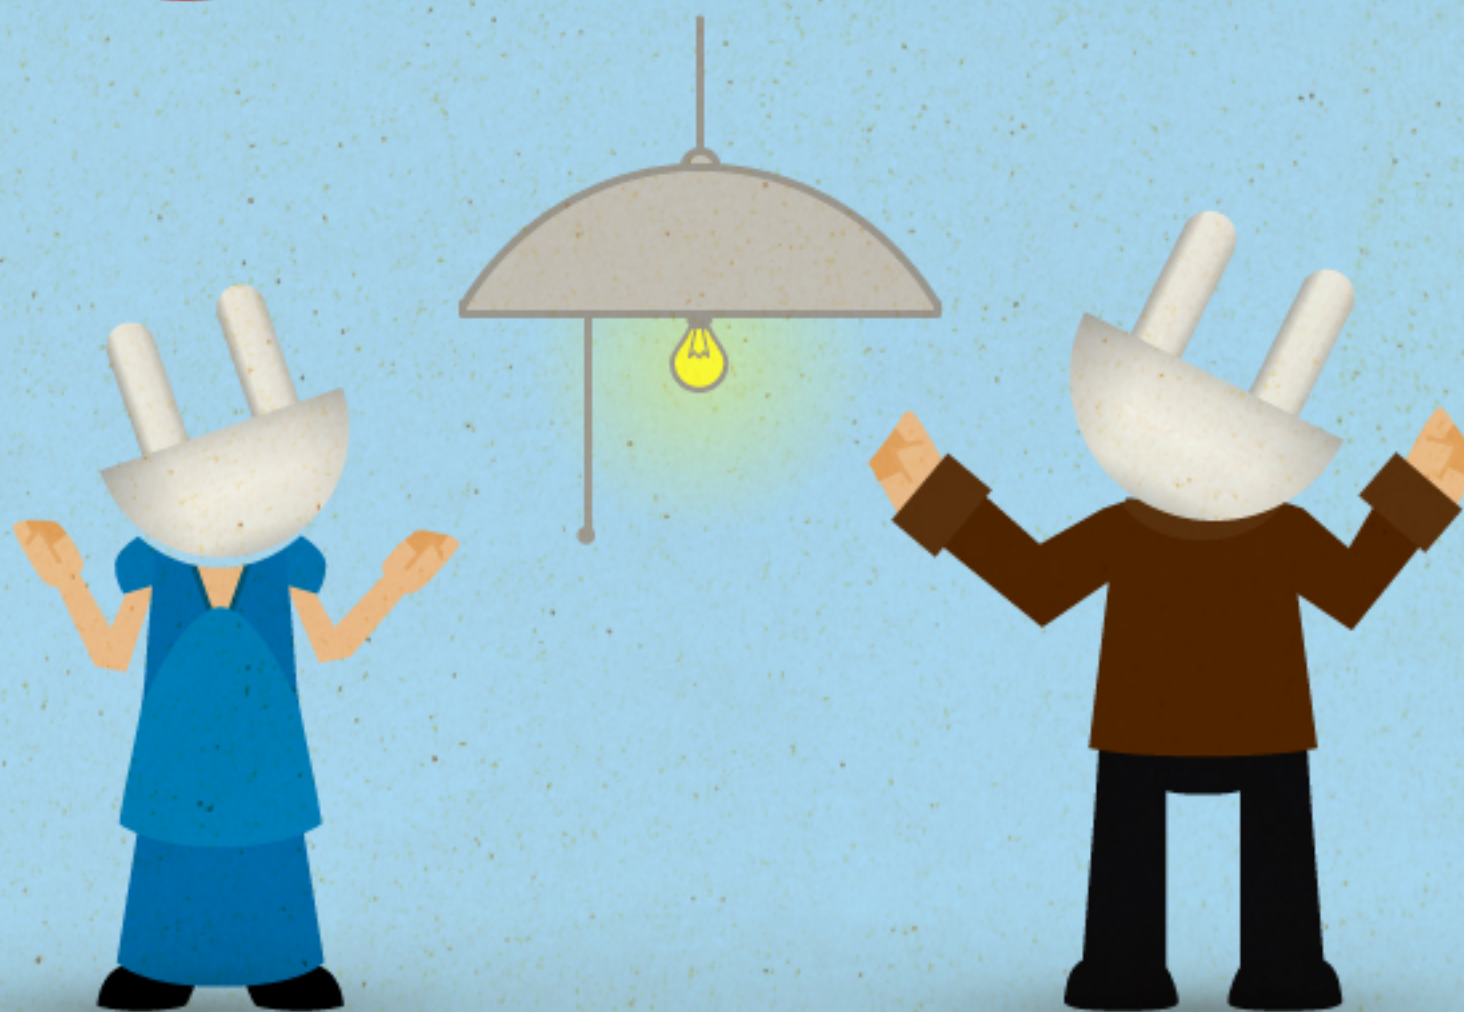

Напряжение в сети должно быть:

209 - 231 Вольт
(220 В ±5%)

Температура горячей воды должна быть:

В точке разбора **не меньше +57°C;**

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ

О ПРАВАХ, ОБЯЗАННОСТЯХ И ПРОЦЕДУРЕ ОБЖАЛОВАНИЯ ПРИ НИЗКОМ КАЧЕСТВЕ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ



www.energoforum.kg

горячая линия: 0 (312) 46 59 03
приемная: 56 11 13

www.unison.kg

90 12 13




© ОО "Юстин", ОФ «Юнисон»

БИЛИШИНГИЗ ЗАРУР!

Агар иситиш анжомлари проект талабларига мувофиқ ва истеъмолчи томонидан хоналарни иситиш учун чоралар кўрилган бўлса.

Одамлар яшайдиган уйда ҳаво ҳарорати қўйида кўрсатилганидек бўлиши керак:

- Ваннахонада
+25°C дан паст эмас;
- Коридорда, зинада
+16°C дан паст эмас;
- Ётоқхона комплекси
+18°C дан паст эмас;
- Ошхонада, ҳожатхонада
+18°C дан паст эмас;

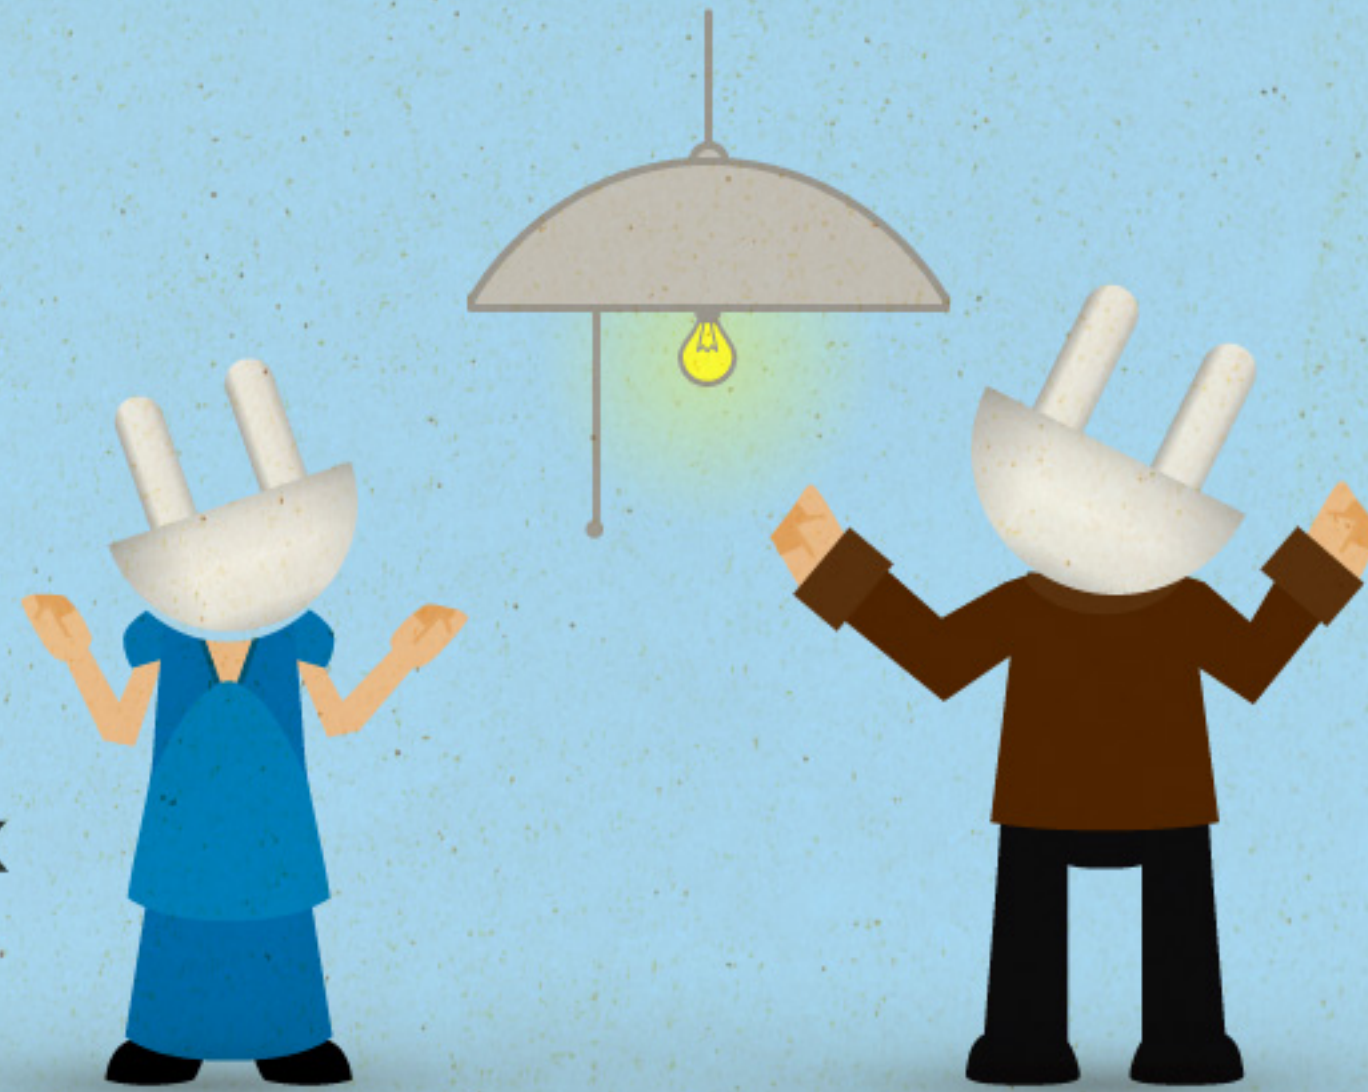

Тармоқдаги кучланиш қўйидагидек бўлиши керак:

209 - 231 Вольт
(220 В ±5%)

Иссиқ сув ҳарорати қўйидагидек бўлиши керак:

Қисмларга ажратиш нуқтасида
+57°C дан паст эмас;

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ

ҲУҚУҚЛАР, МАЖБУРИЯТЛАР ВА ЭНЕРГИЯ БИЛАН СИФАТИ ПАСТ ТАЪМИНЛАШДА ШИКОЯТ ҚИЛИШ ТАРТИБИ ҲАҚИДА КўПРОҚ БИЛИНГ



www.energoforum.kg

Шошилинч линия: 0 (312) 46 59 03
Қабулхона: 56 11 13

www.unison.kg

90 12 13



© ОО "Юстин", ОФ «Юнисон»